水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年6月分）

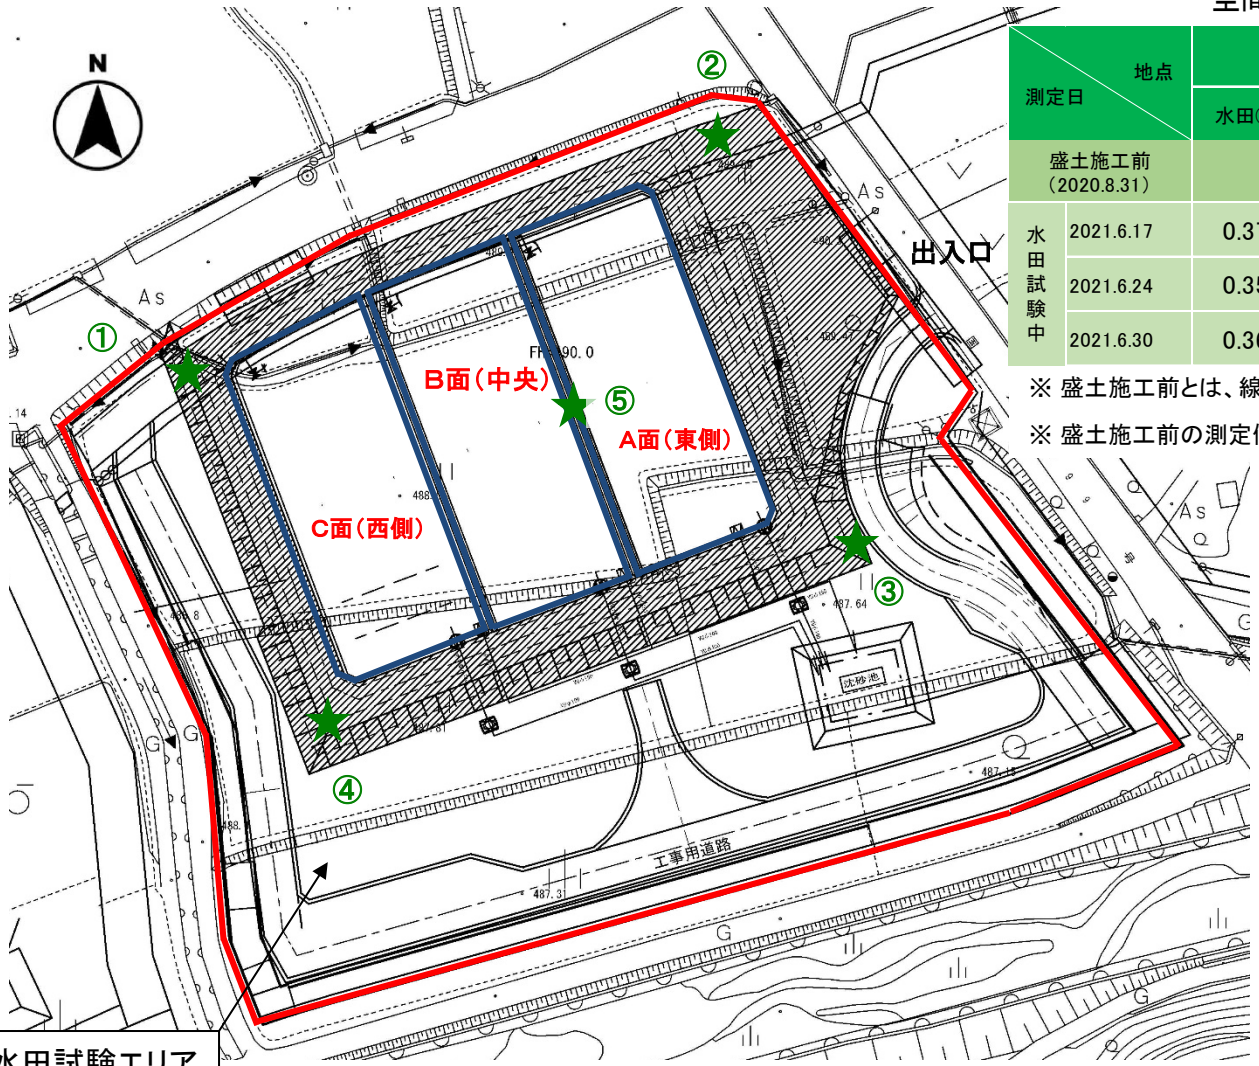

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田試験中	2021.6.17	0.37	0.43	0.26	0.25	0.21
	2021.6.24	0.35	0.40	0.25	0.25	0.20
	2021.6.30	0.36	0.39	0.23	0.24	0.20

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】
★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年6月分）

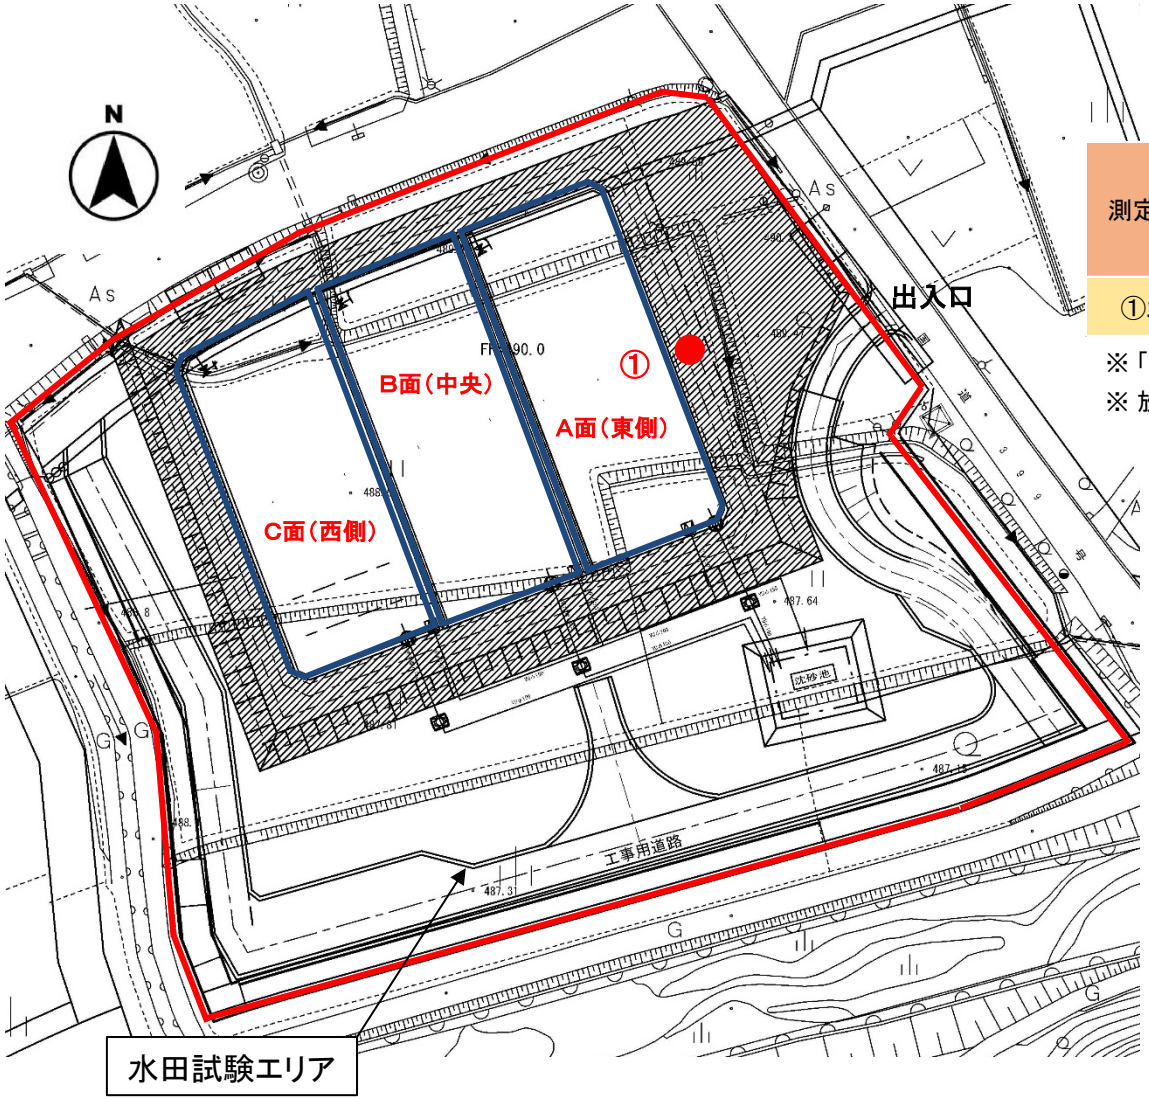

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
①水田	2021.6.24	ND	1.8E-09	ND	1.3E-09

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/ $3\times10^{-5}\leqq1$

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年6月分）

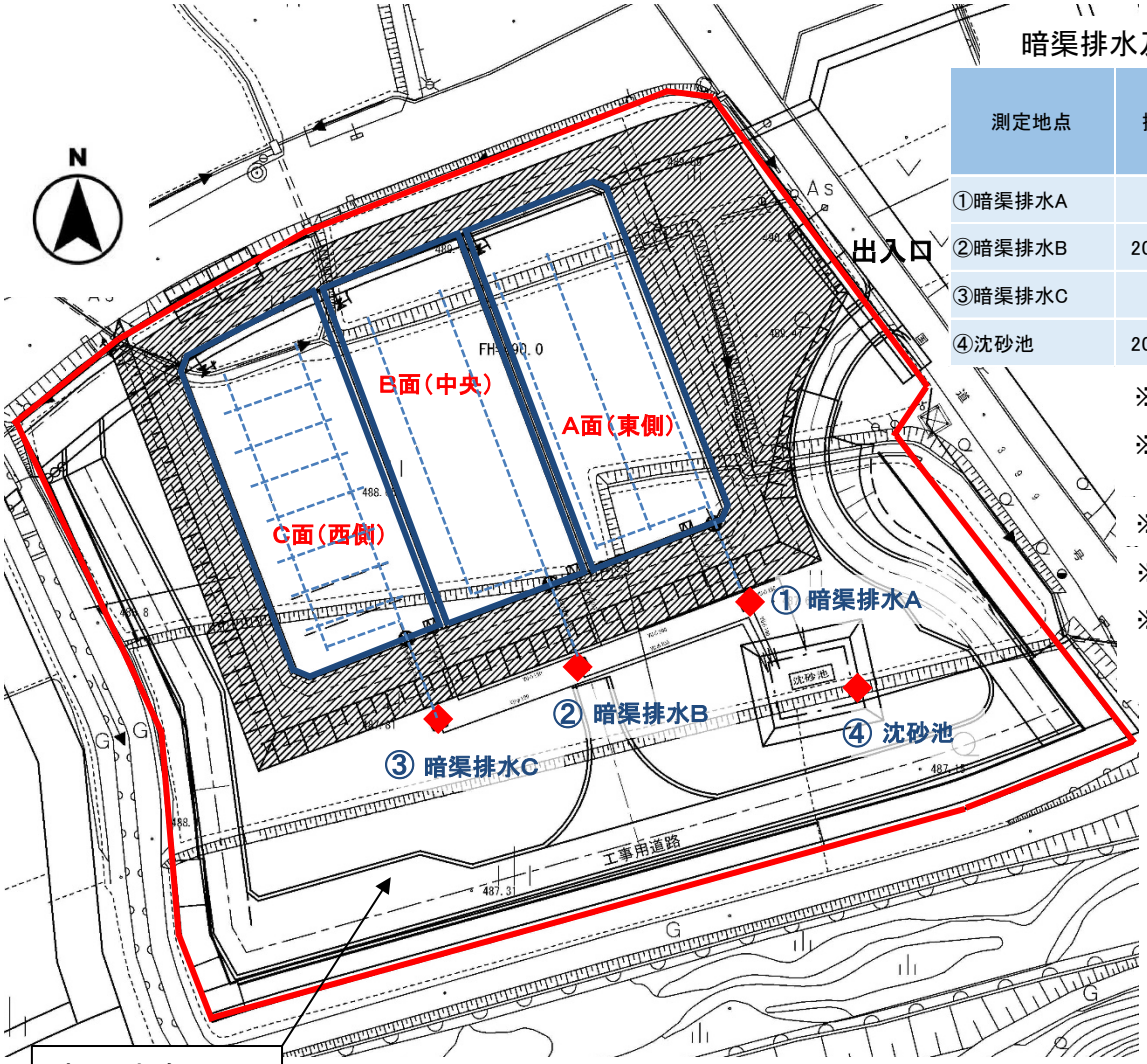

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134（Bq/L）		Cs-137（Bq/L）		pH	濁度（mg/L）
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①暗渠排水A	—	—	—	—	—	—	—
②暗渠排水B	2021.6.25	N.D.	0.89	N.D.	0.84	7.1	32
③暗渠排水C	—	—	—	—	—	—	—
④沈砂池	2021.6.18	N.D.	0.85	N.D.	0.76	7.4	52

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】
◆：暗渠排水及び沈砂池水中の放射能濃度調査地点
---：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年7月分）

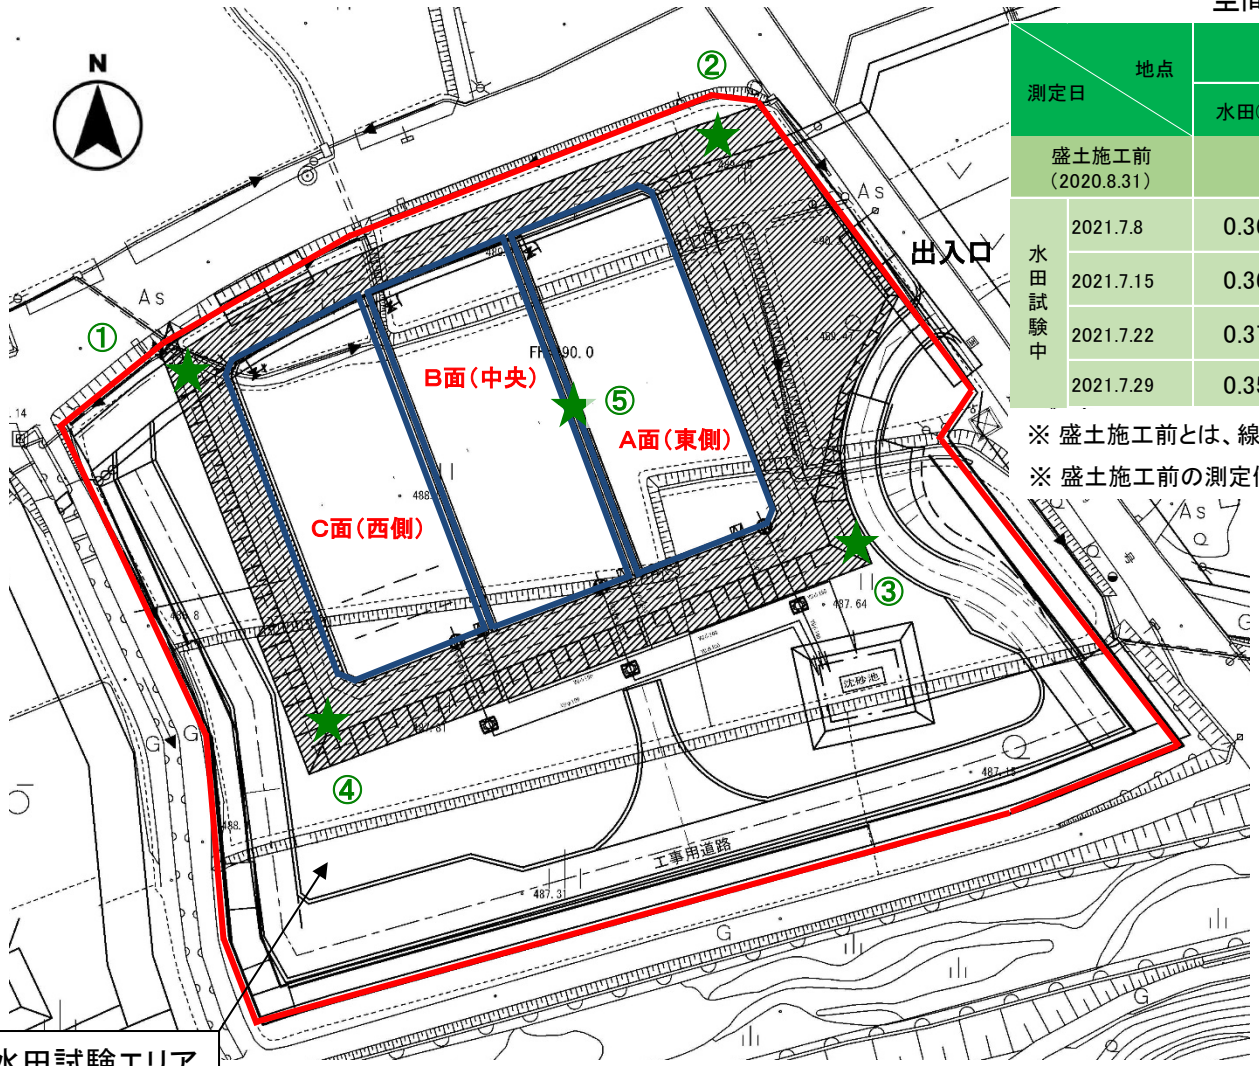

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田試験中	2021.7.8	0.36	0.41	0.26	0.23	0.20
	2021.7.15	0.36	0.38	0.24	0.24	0.21
	2021.7.22	0.37	0.44	0.26	0.25	0.22
	2021.7.29	0.35	0.39	0.24	0.22	0.20

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】

★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年7月分）

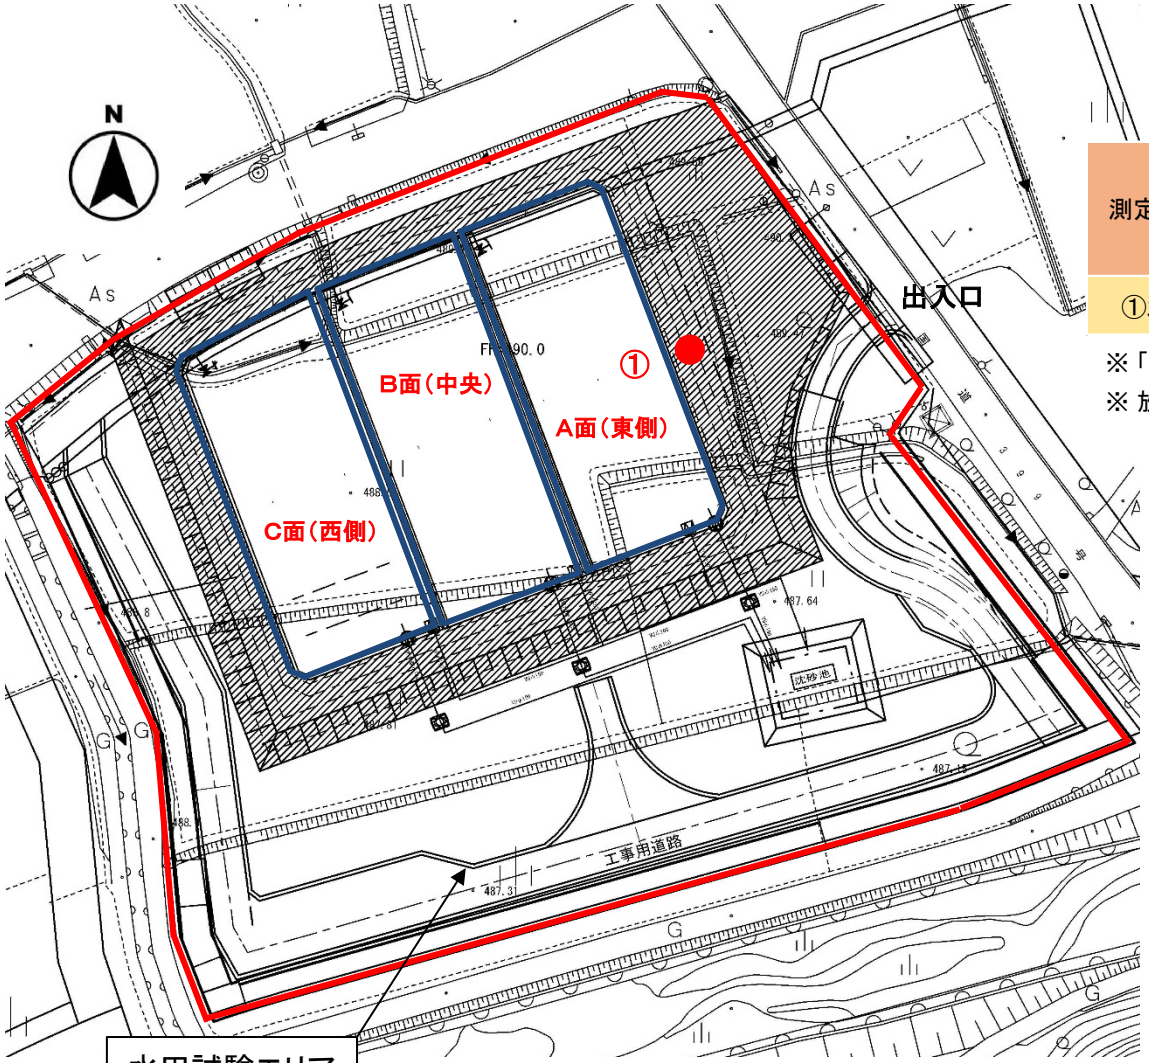

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
①水田	2021.7.22	ND	1.2E-09	ND	9.4E-10

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/ $3\times10^{-5}\leqq1$

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年7月分）

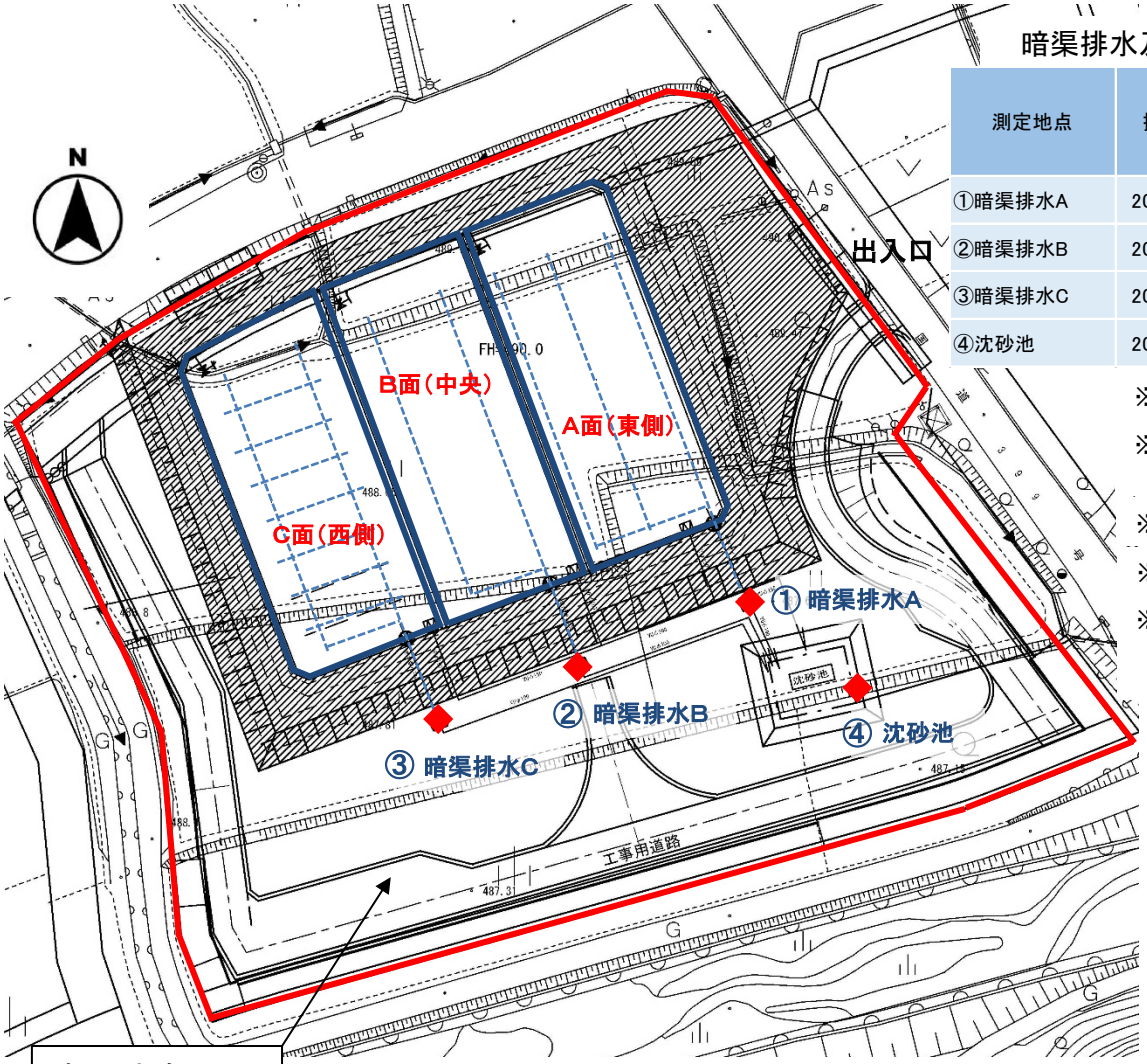

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)		pH	濁度 (mg/L)
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①暗渠排水A	2021.7.26	N.D.	0.92	N.D.	0.76	6.6	17
②暗渠排水B	2021.7.26	N.D.	0.56	N.D.	0.79	7.1	15
③暗渠排水C	2021.7.26	N.D.	0.97	N.D.	0.76	7.6	26
④沈砂池	2021.7.21	N.D.	0.77	N.D.	0.72	7.1	24

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】
◆：暗渠排水及び沈砂池水中の放射能濃度調査地点
----：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年8月分）

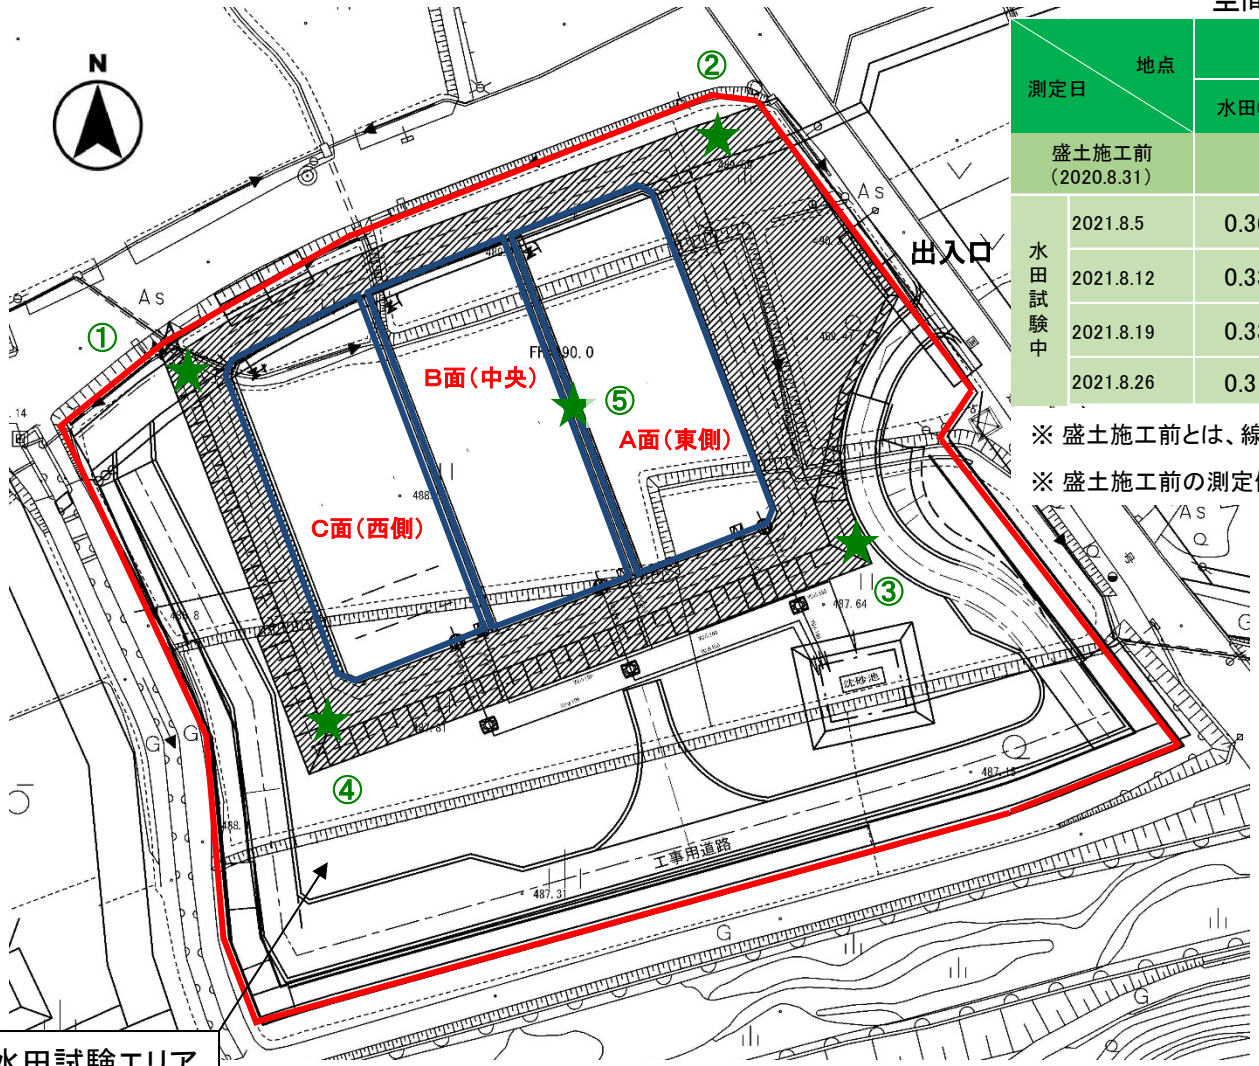

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田試験中	2021.8.5	0.36	0.39	0.24	0.24	0.19
	2021.8.12	0.33	0.38	0.26	0.24	0.20
	2021.8.19	0.33	0.35	0.24	0.25	0.19
	2021.8.26	0.31	0.34	0.23	0.19	0.23

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】
★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年8月分）

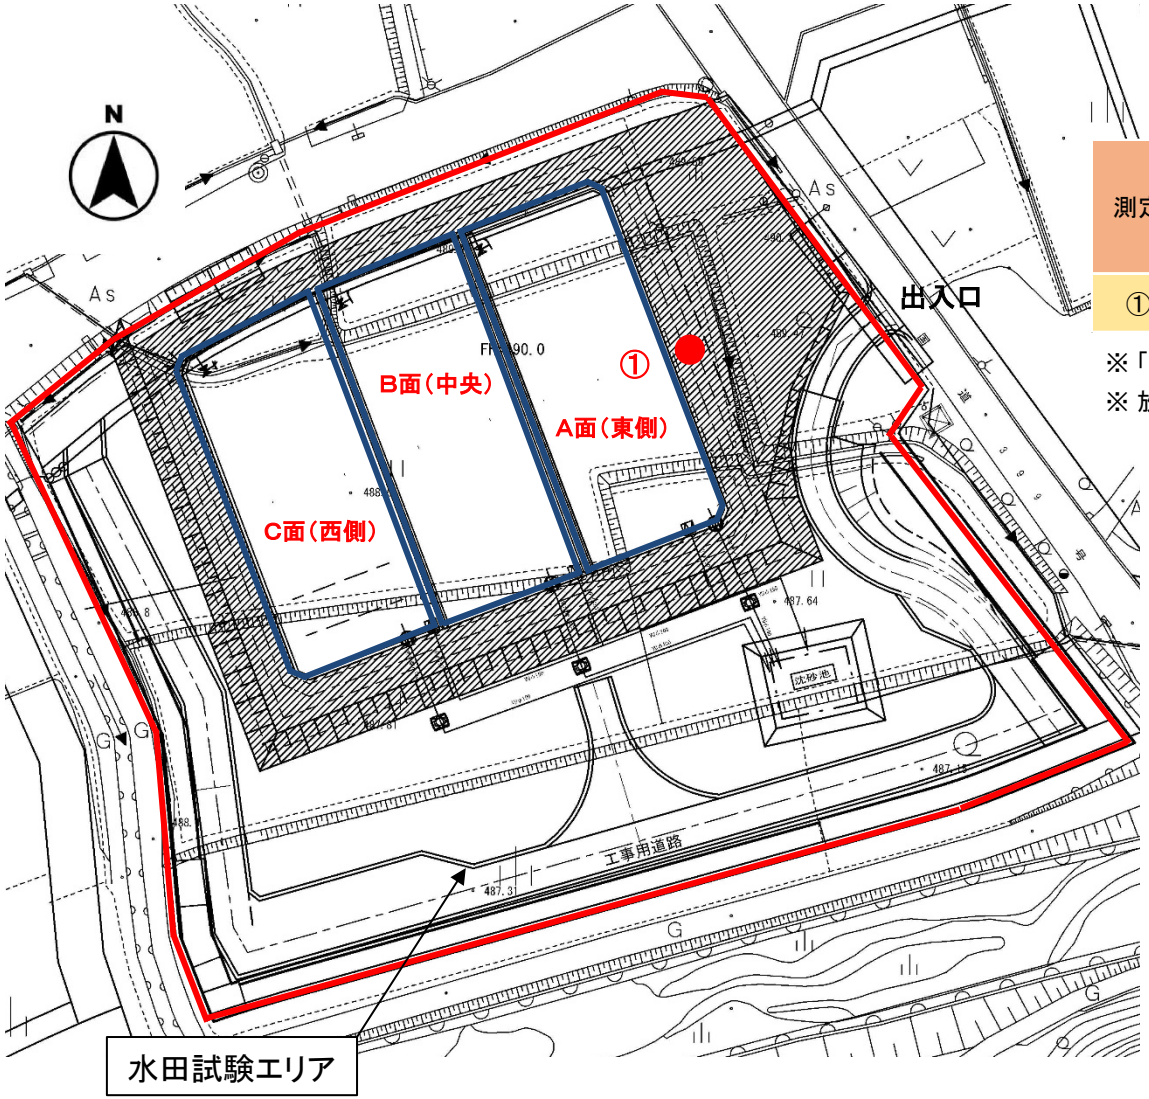

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
①水田	2021.8.20	ND	1.3E-09	ND	9.9E-10

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/$3\times10^{-5}\leqq1$

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年8月分）

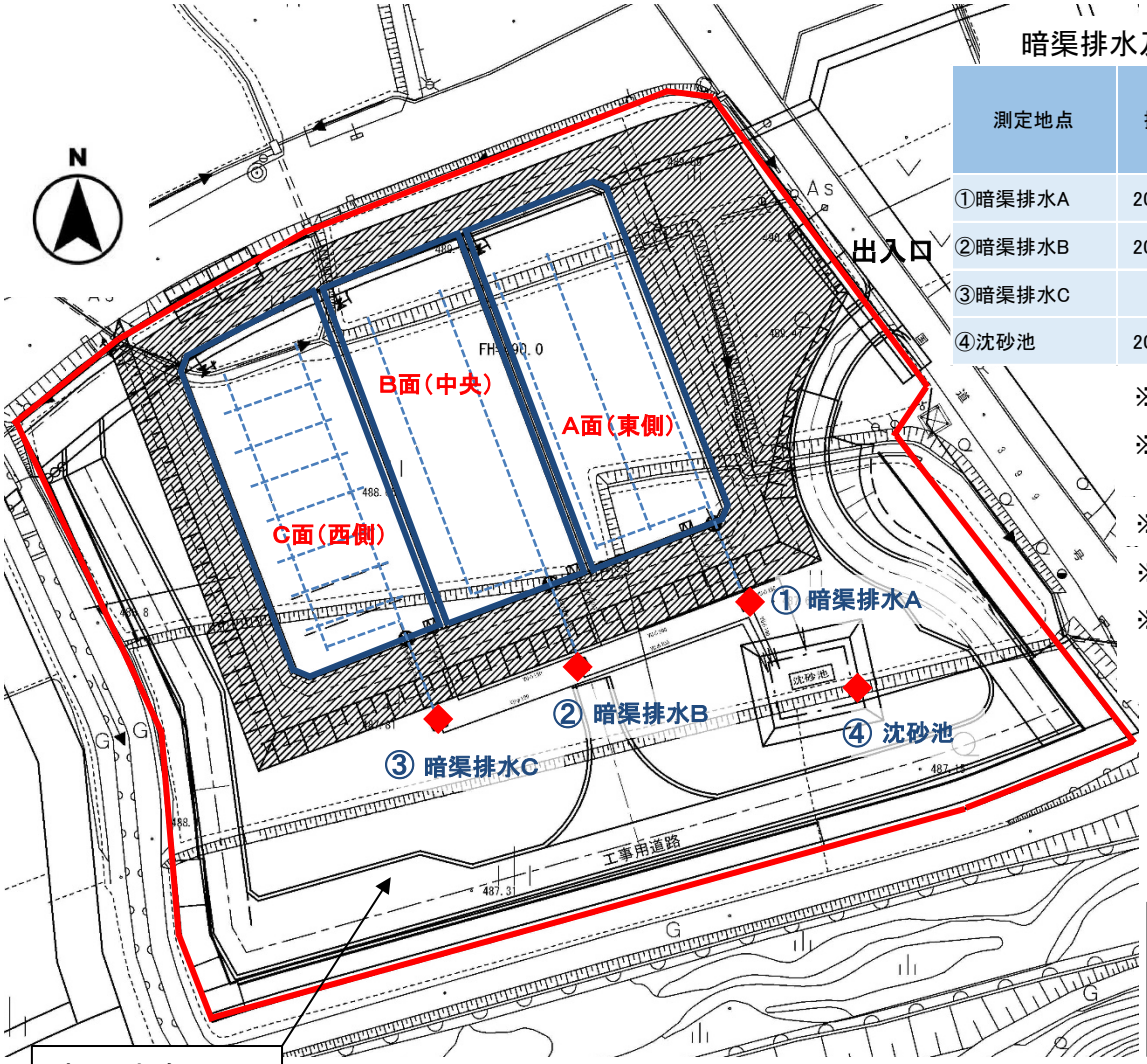

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)		pH	濁度 (mg/L)
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①暗渠排水A	2021.8.25	N.D.	0.78	N.D.	0.72	6.3	26
②暗渠排水B	2021.8.25	N.D.	0.58	N.D.	0.97	6.6	6
③暗渠排水C	—	—	—	—	—	—	—
④沈砂池	2021.8.18	N.D.	0.75	N.D.	0.65	7.5	59

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】
◆ ：暗渠排水及び沈砂池水中の放射能濃度調査地点
---：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年9月分）

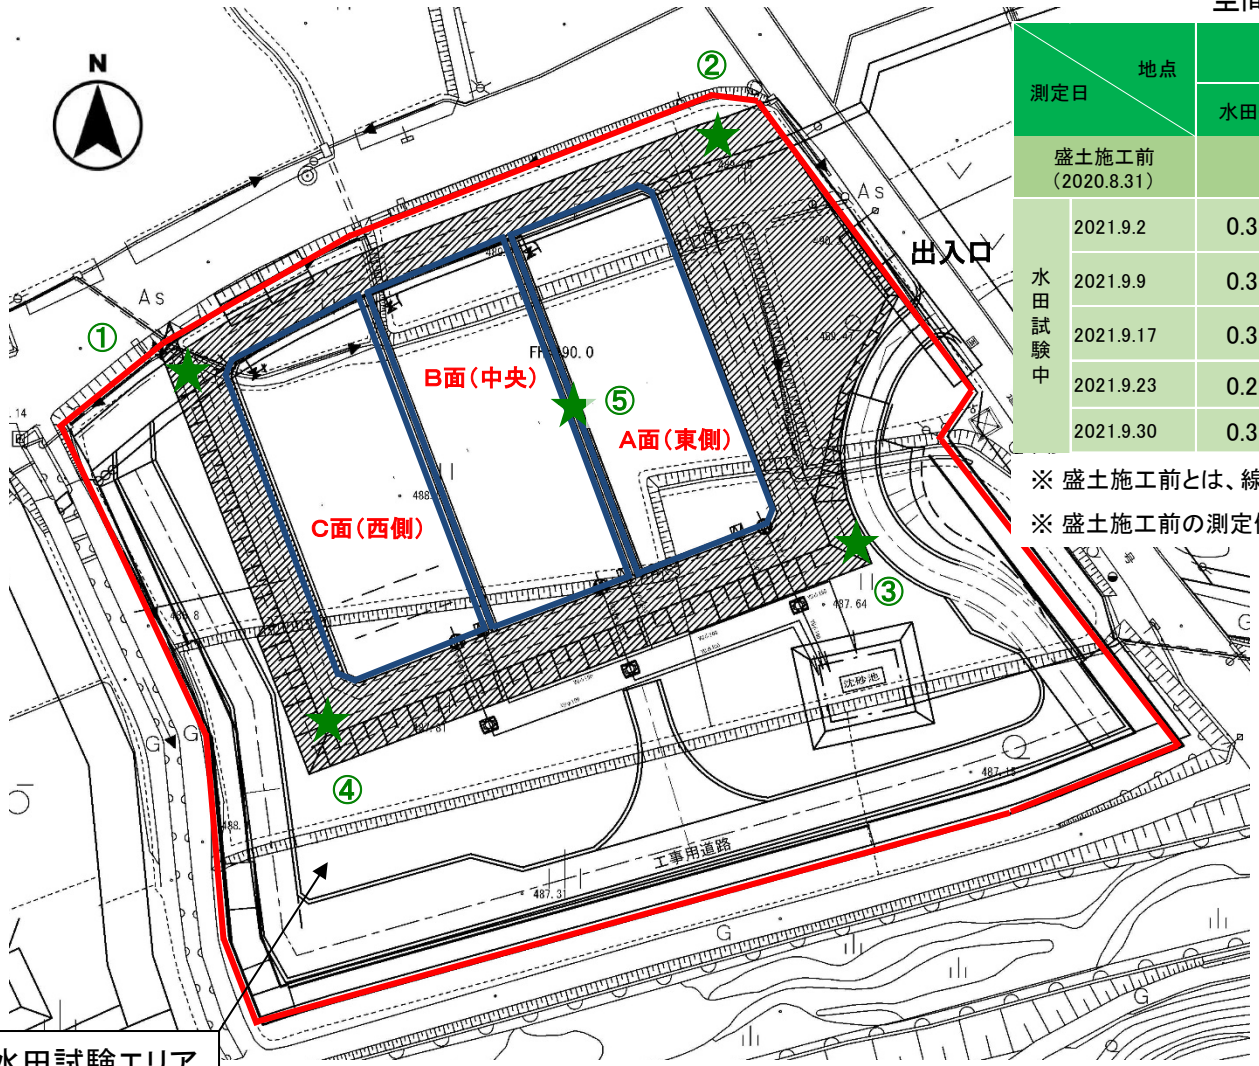

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田試験中	2021.9.2	0.33	0.39	0.24	0.23	0.19
	2021.9.9	0.34	0.35	0.24	0.17	0.24
	2021.9.17	0.33	0.36	0.23	0.22	0.20
	2021.9.23	0.28	0.35	0.23	0.25	0.19
	2021.9.30	0.34	0.41	0.24	0.24	0.20

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】

★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年9月分）

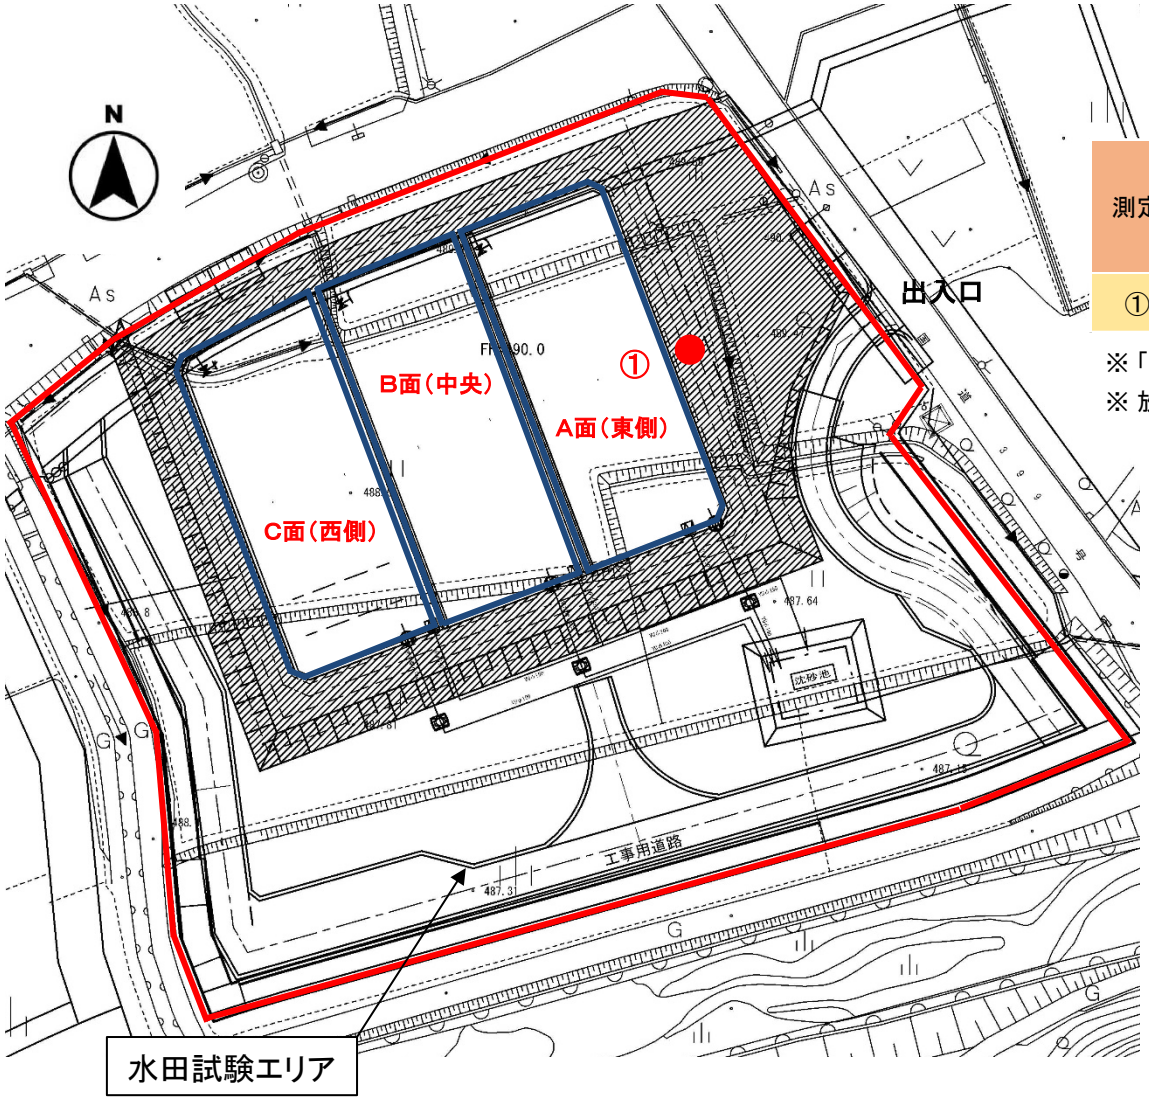

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
①水田	2021.9.23	ND	1.5E-09	ND	1.4E-09

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/$3\times10^{-5}\leqq1$

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年9月分）

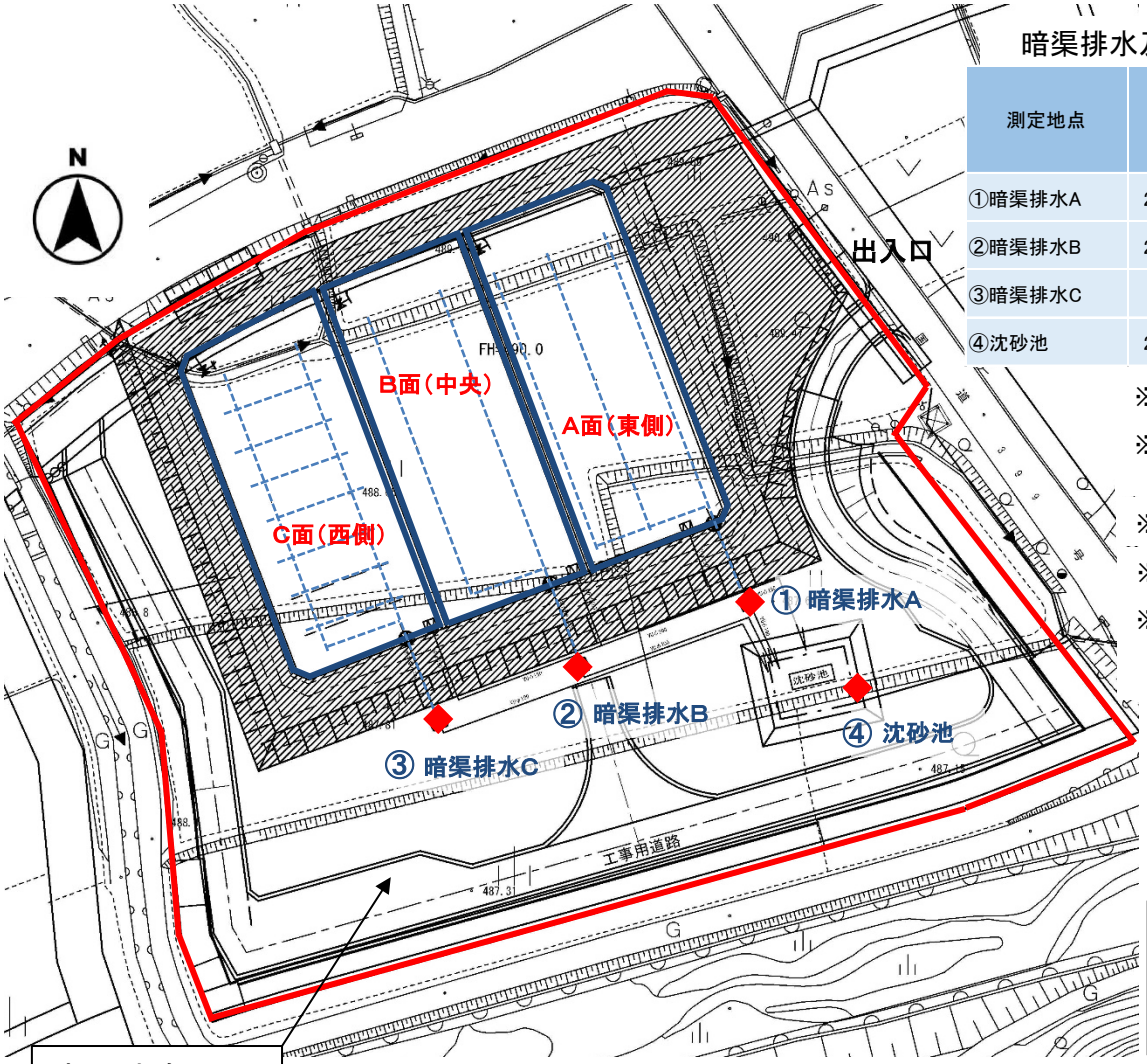

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134（Bq/L）		Cs-137（Bq/L）		pH	濁度（mg/L）
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①暗渠排水A	2021.9.30	N.D.	0.66	N.D.	0.72	7.1	3
②暗渠排水B	2021.9.30	N.D.	0.75	N.D.	0.76	6.7	21
③暗渠排水C	—	—	—	—	—	—	—
④沈砂池	2021.9.28	N.D.	0.62	N.D.	0.79	6.6	12

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】
◆：暗渠排水及び沈砂池水中の放射能濃度調査地点
---：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年10月分）

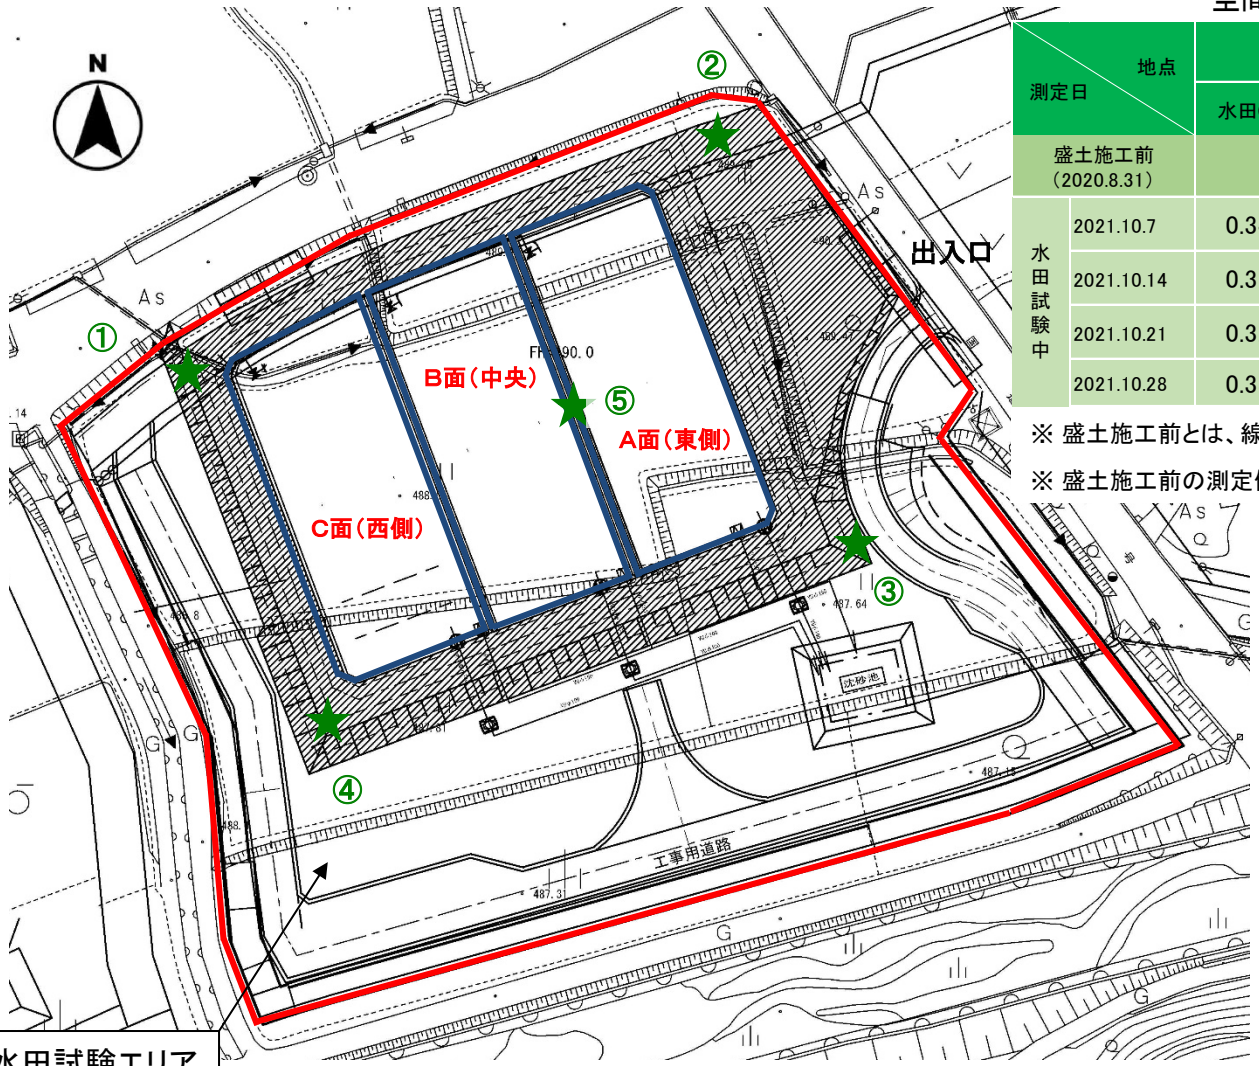

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田試験中	2021.10.7	0.34	0.38	0.24	0.23	0.19
	2021.10.14	0.31	0.32	0.23	0.23	0.20
	2021.10.21	0.32	0.36	0.22	0.23	0.19
	2021.10.28	0.33	0.37	0.24	0.23	0.20

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】
★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年10月分）

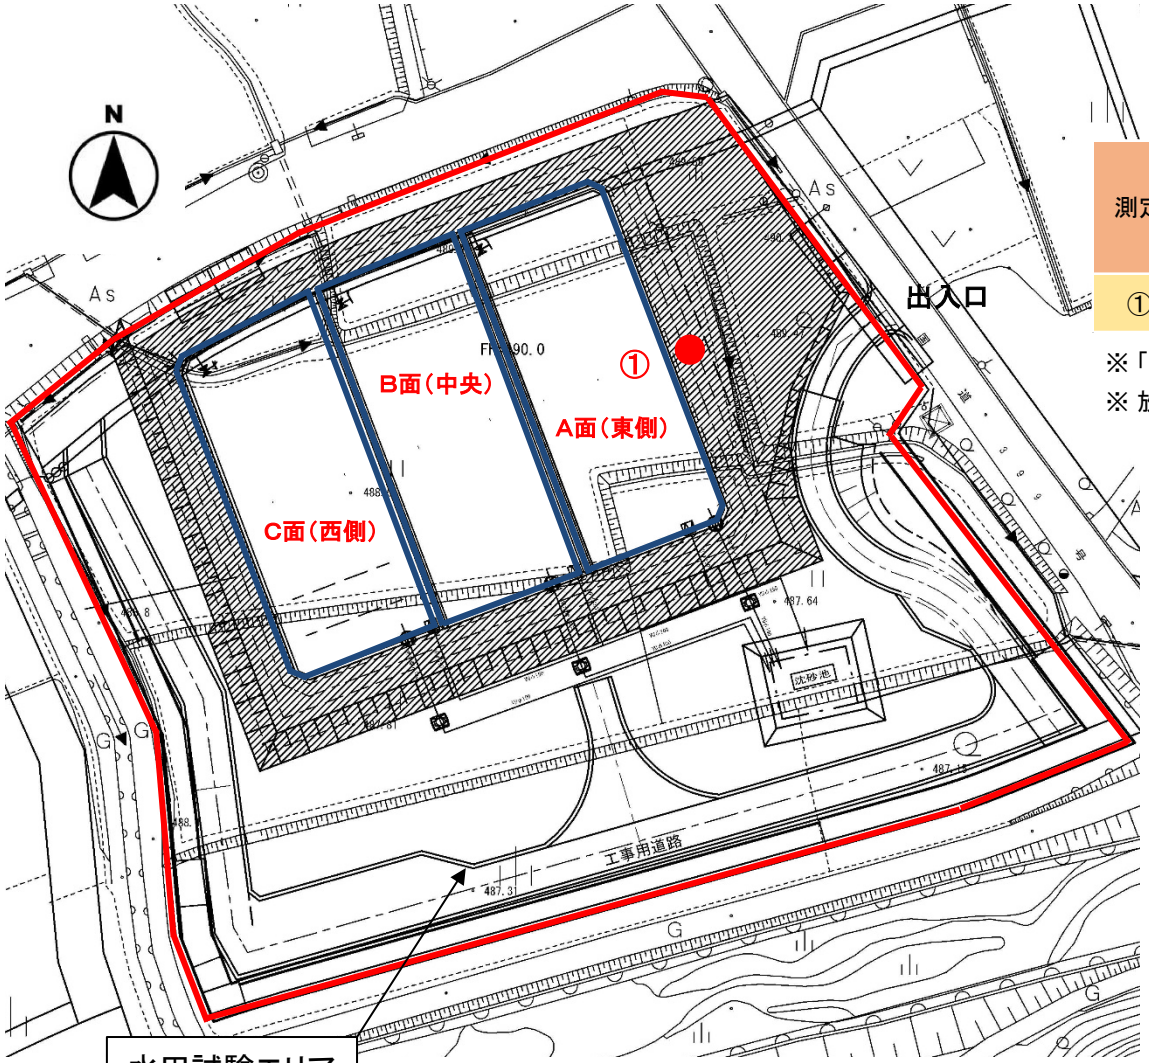

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
①水田	2021.10.21	ND	1.2E-09	ND	9.8E-10

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/$3\times10^{-5}\leqq1$

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年10月分）

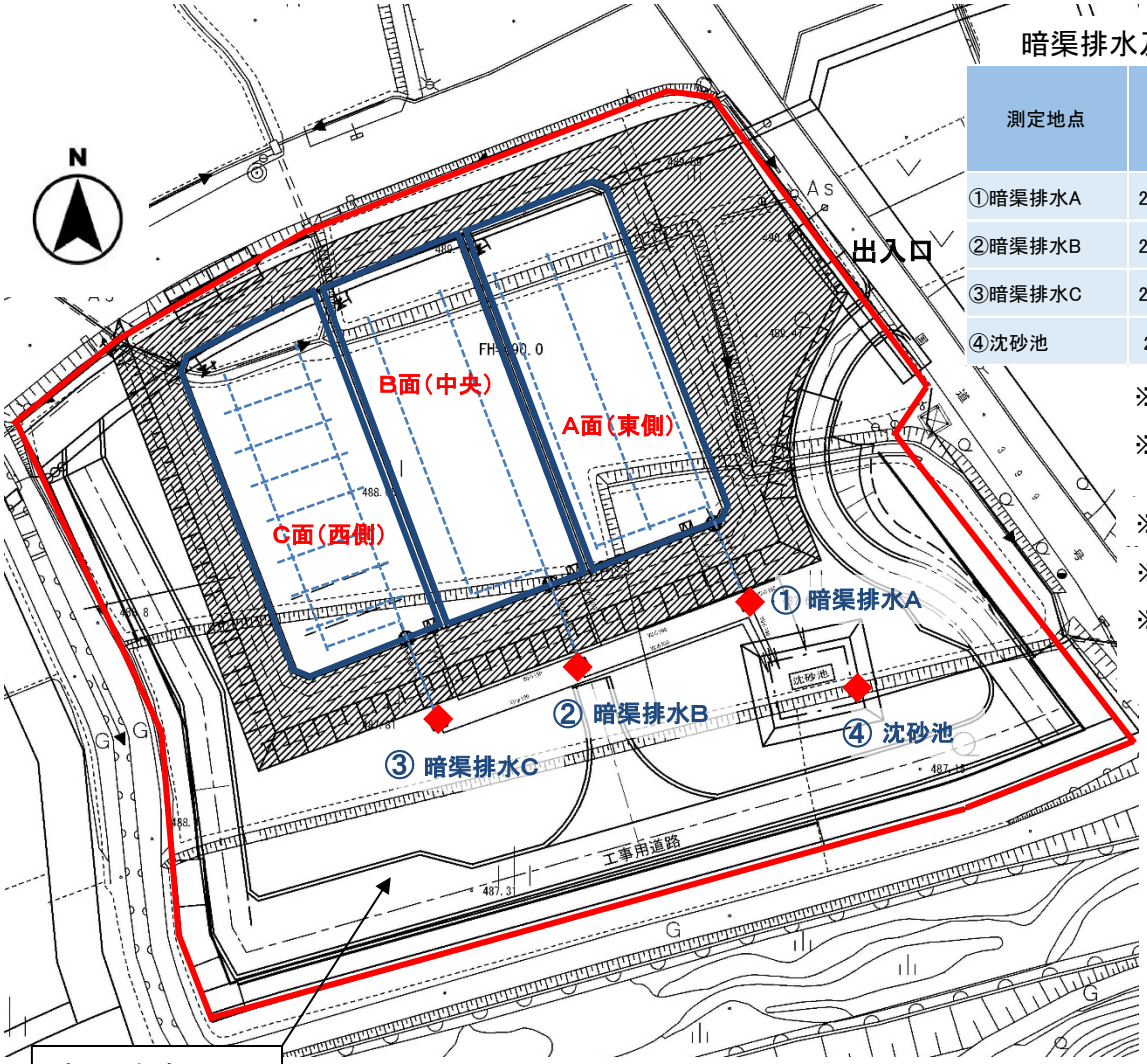

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134（Bq/L）		Cs-137（Bq/L）		pH	濁度（mg/L）
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①暗渠排水A	2021.10.18	N.D.	0.60	N.D.	0.51	7.1	10
②暗渠排水B	2021.10.18	N.D.	0.56	N.D.	0.84	7.0	29
③暗渠排水C	2021.10.18	N.D.	0.60	N.D.	0.72	7.1	20
④沈砂池	2021.10.8	N.D.	0.72	N.D.	0.87	7.6	16

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】
◆：暗渠排水及び沈砂池水中の放射能濃度調査地点
---：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年11月分）

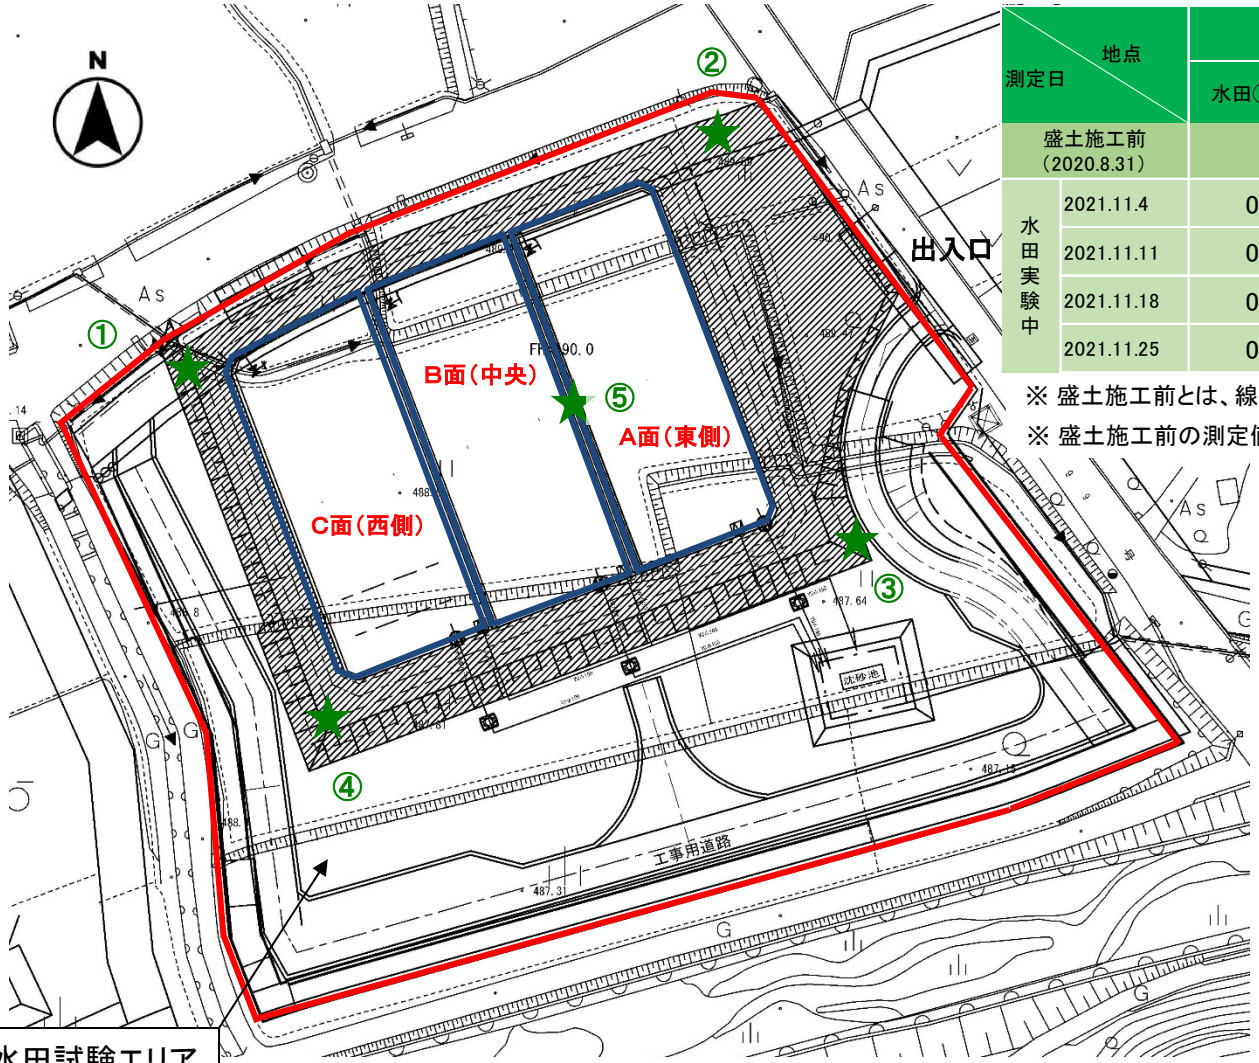

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田実験中	2021.11.4	0.34	0.24	0.23	0.24	0.19
	2021.11.11	0.30	0.26	0.23	0.24	0.19
	2021.11.18	0.38	0.28	0.22	0.24	0.19
	2021.11.25	0.29	0.24	0.22	0.23	0.19

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】

★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年11月分）

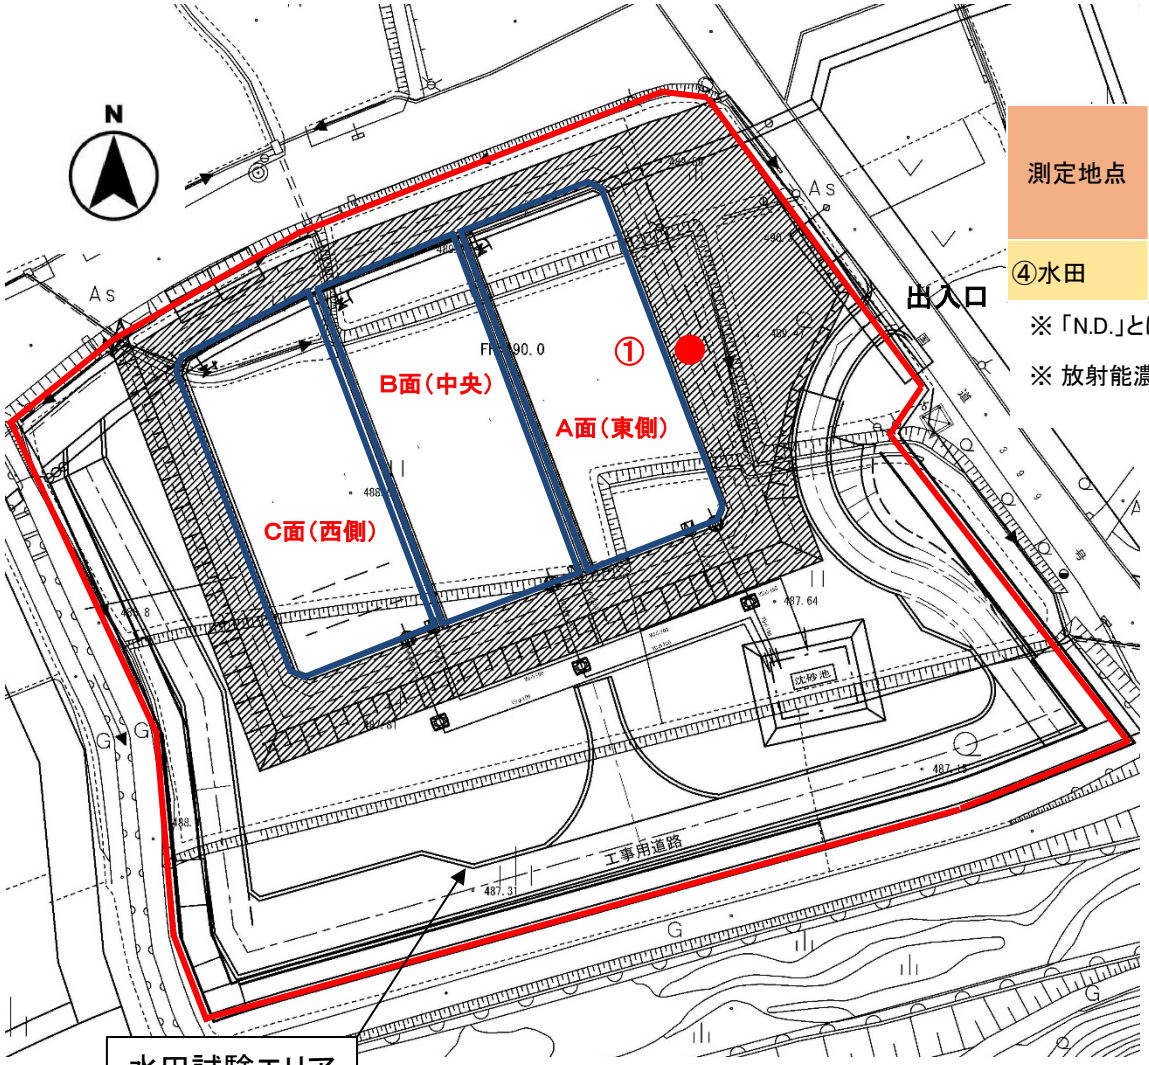

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
④水田	2021.11.19	ND	1.1E-09	ND	8.4E-10

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/ 3×10^{-5} ≦1

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年11月分）

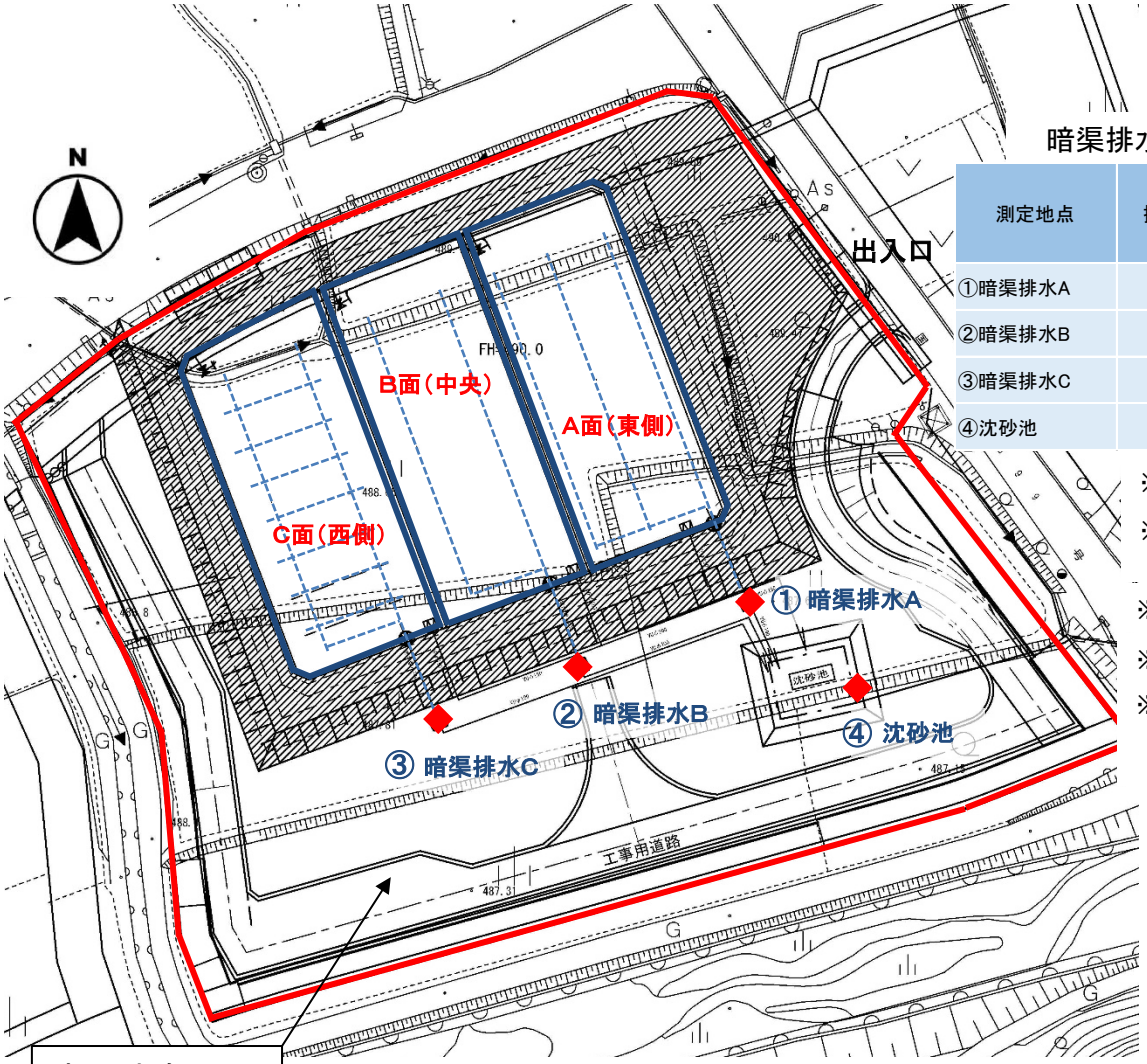

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134（Bq/L）		Cs-137（Bq/L）		pH	濁度（mg/L）
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①暗渠排水A	—	—	—	—	—	—	—
②暗渠排水B	—	—	—	—	—	—	—
③暗渠排水C	—	—	—	—	—	—	—
④沈砂池	—	—	—	—	—	—	—

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】

◆：暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度調査地点

---：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2021年12月分）

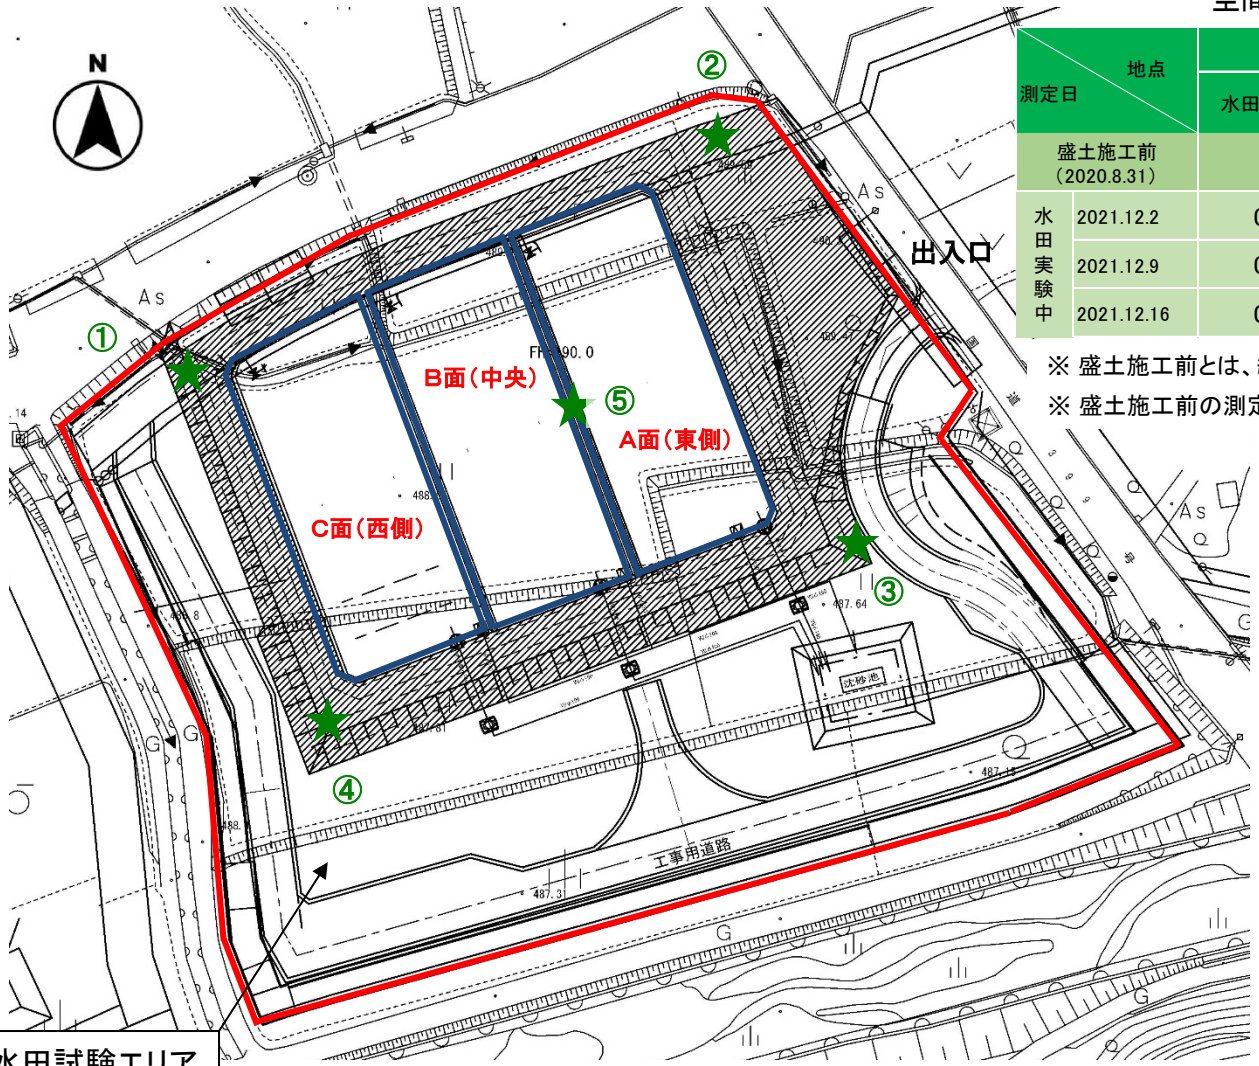

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（単位：μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田実験中	2021.12.2	0.33	0.23	0.21	0.25	0.18
	2021.12.9	0.34	0.22	0.20	0.24	0.19
	2021.12.16	0.36	0.34	0.23	0.22	0.20

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】

★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年12月分）

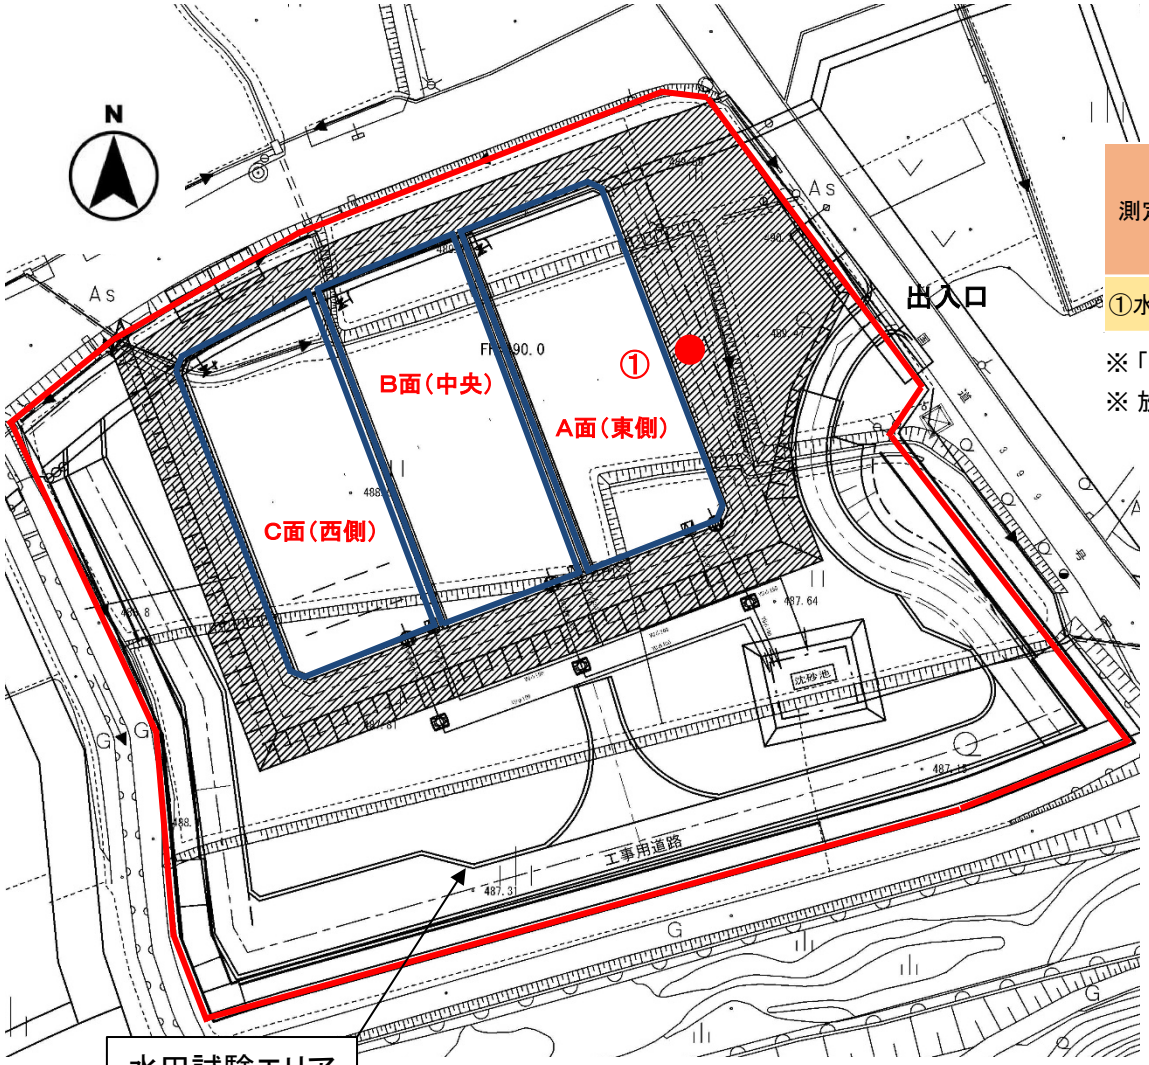

空気中の放射能濃度調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/cm^3)		Cs-137(Bq/cm^3)	
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限
①水田	2021.12.16	ND	1.6E-09	ND	1.3E-09

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/cm^3]の限度：
Cs-134の濃度/ 2×10^{-5} ＋Cs-137の濃度/$3\times10^{-5}\leqq1$

【凡例】
●：空気中の放射能濃度調査地点

水田試験実施場所における
暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果（2021年12月分）

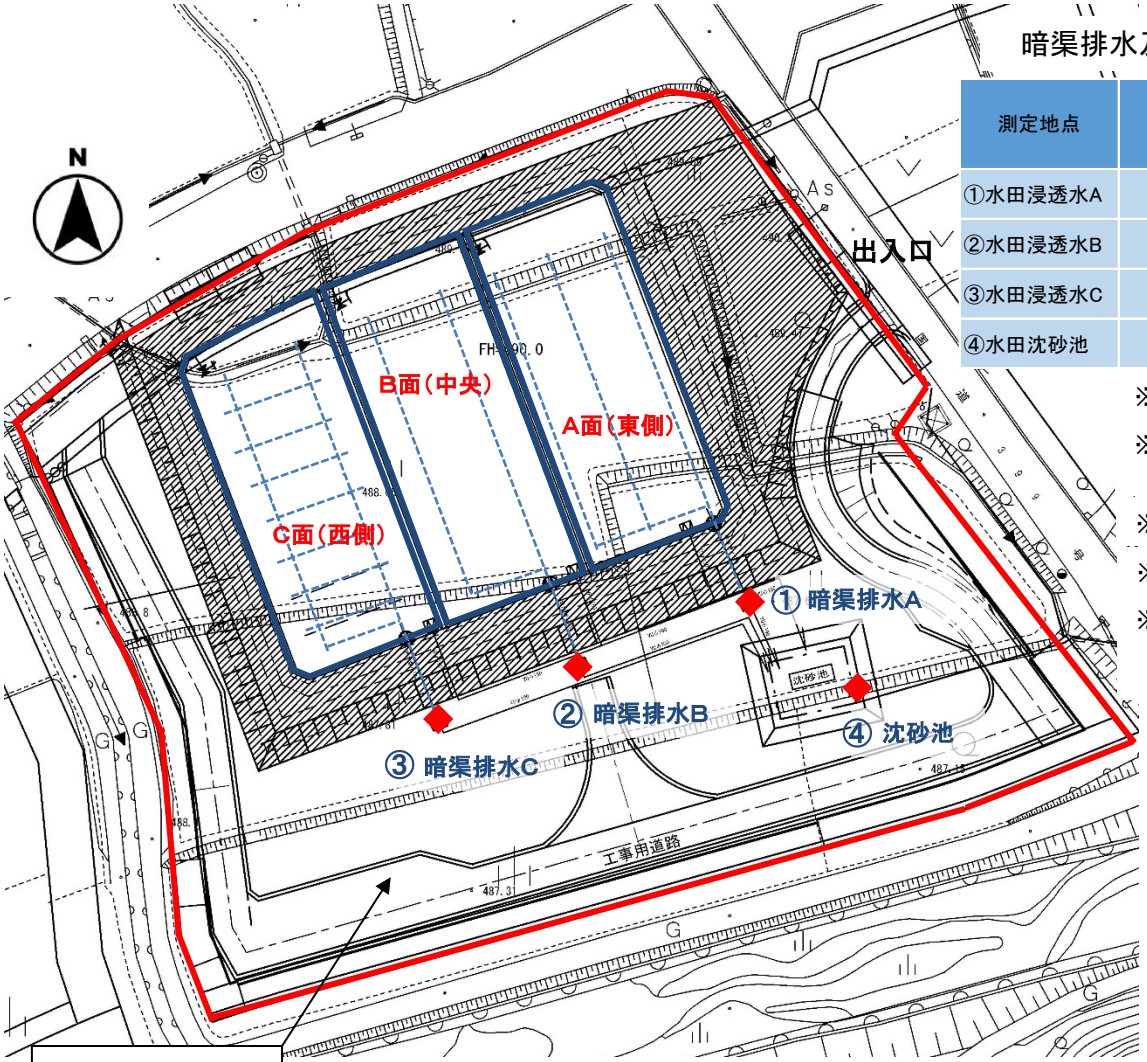

暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度等調査結果一覧表

測定地点	採取日	Cs-134(Bq/L)		Cs-137(Bq/L)		pH	濁度(mg/L)
		測定結果	検出下限	測定結果	検出下限		
①水田浸透水A	—	—	—	—	—	—	—
②水田浸透水B	—	—	—	—	—	—	—
③水田浸透水C	—	—	—	—	—	—	—
④水田沈砂池	—	—	—	—	—	—	—

※「N.D.」とは検出限界値未満であることを示す。

※ 放射能濃度[Bq/L]の限度：
Cs-134の濃度/60＋Cs-137の濃度/90≦1

※ pH（水素イオン濃度）の排水基準：5.8～8.6

※ 濁度の自主基準：70mg/L

※ 暗渠排水及び沈砂池水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。また、上表の「－」は排水実績がなかったことを表す。

【凡例】
◆：暗渠排水及び沈砂池水中の放射能濃度調査地点
---：再生資材盛土部に設置した有孔埋設管

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2022年1月分）

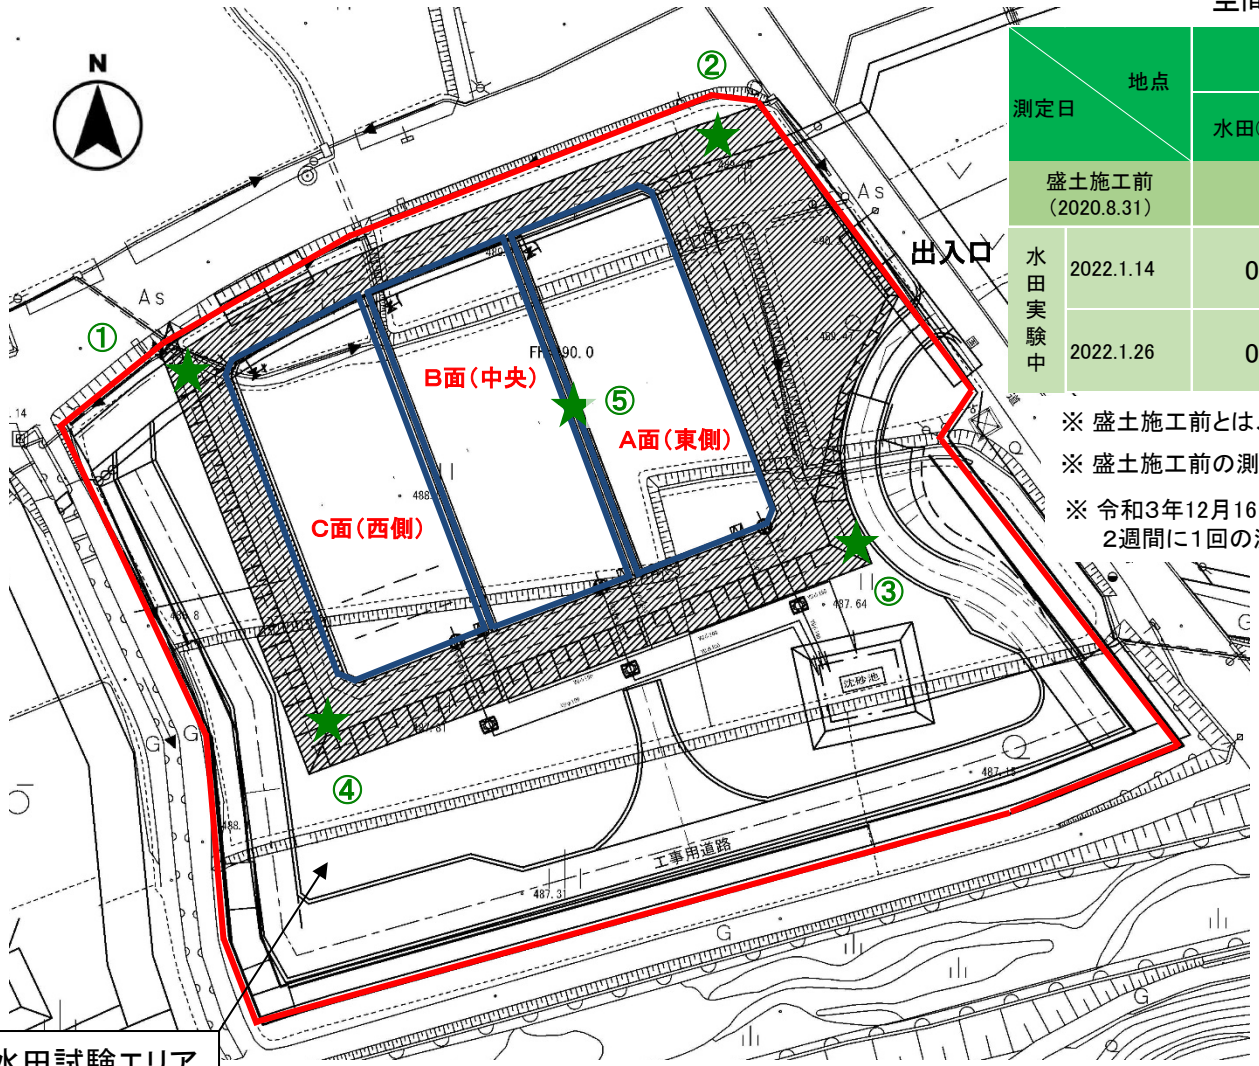

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（単位：μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田実験中	2022.1.14	0.25	0.24	0.17	0.19	0.17
	2022.1.26	0.30	0.33	0.20	0.19	0.15

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

※ 令和3年12月16日から空間線量率の測定回数は、2週間に1回の測定とした。

【凡例】
★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2022年2月分）

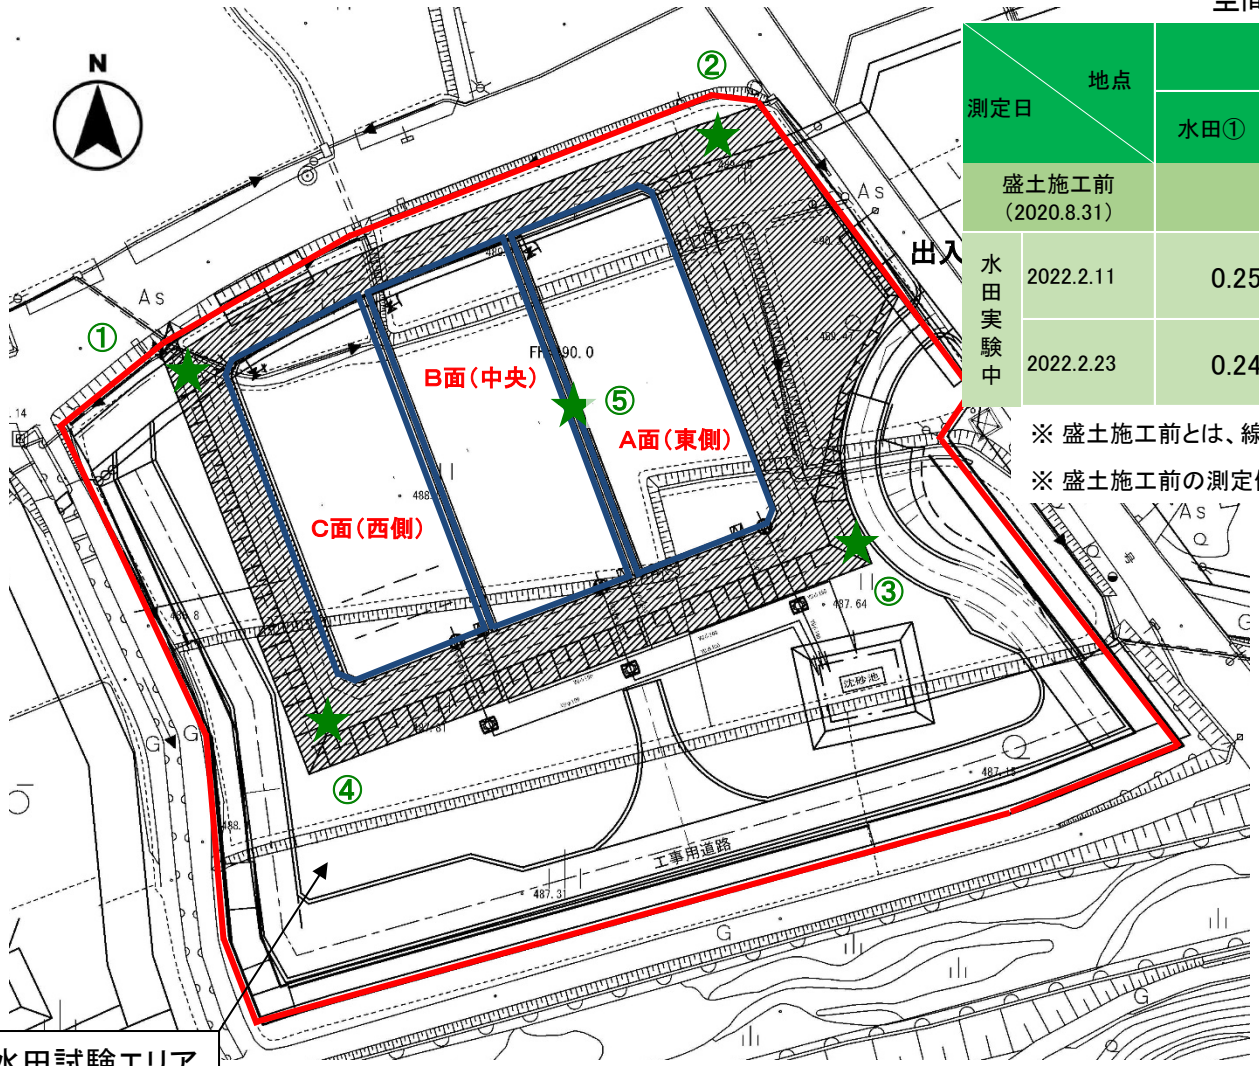

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（単位：μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田実験中	2022.2.11	0.25	0.22	0.17	0.18	0.15
水田実験中	2022.2.23	0.24	0.21	0.15	0.17	0.13

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】
★：空間線量率測定地点

水田試験実施場所における
空間線量率の測定地点及び測定結果（2022年3月分）

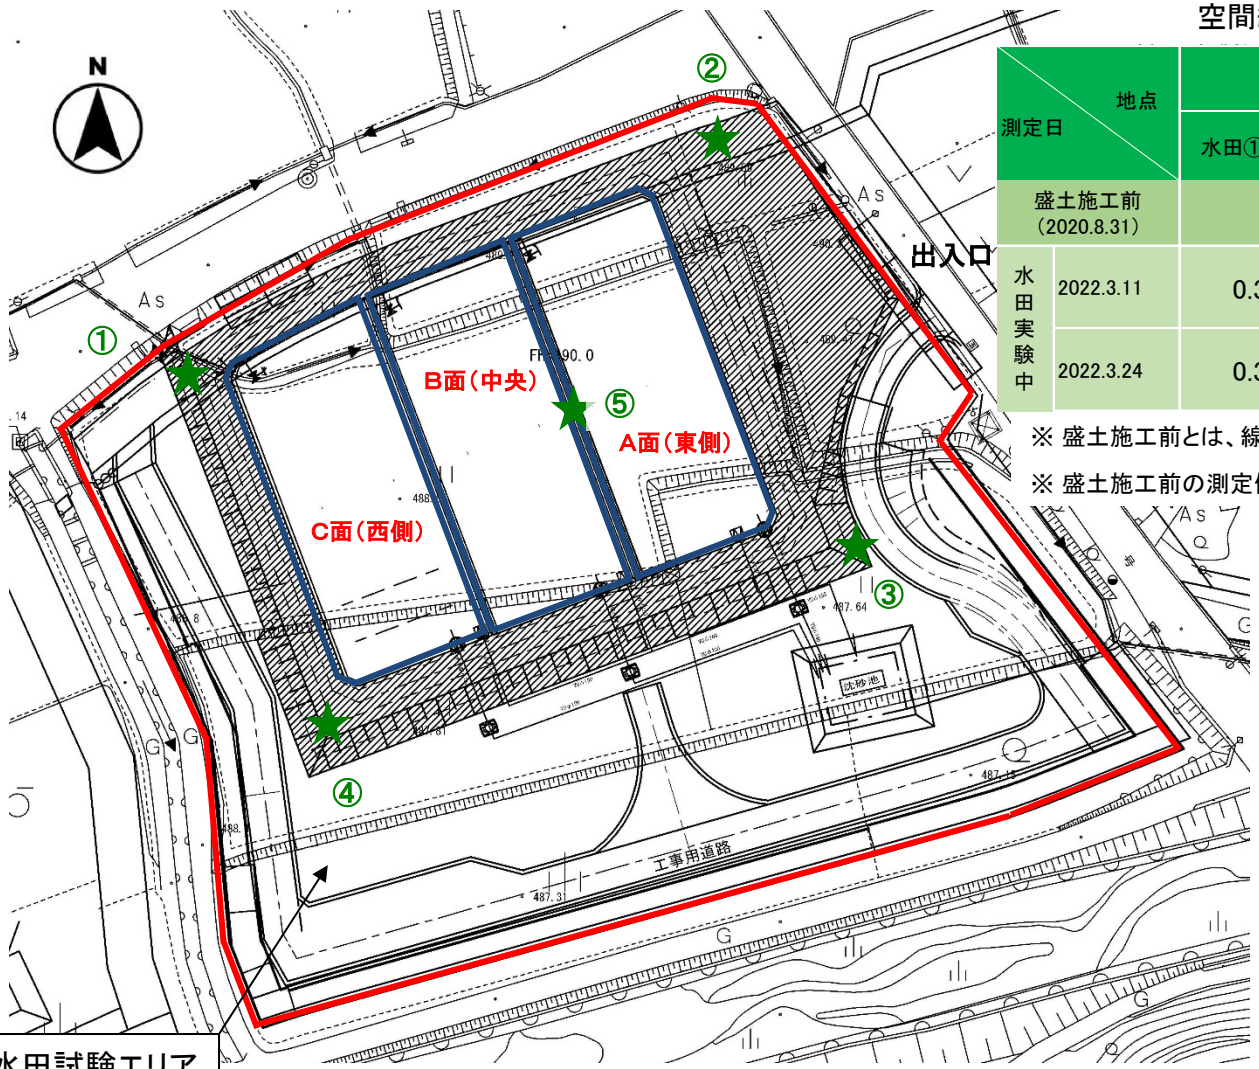

空間線量率測定結果一覧表

測定日＼地点		空間線量率（単位：μSv/h）				
		水田①	水田②	水田③	水田④	水田⑤
盛土施工前（2020.8.31）		1.50				
水田実験中	2022.3.11	0.30	0.30	0.22	0.22	0.17
水田実験中	2022.3.24	0.32	0.31	0.22	0.21	0.18

※ 盛土施工前とは、線量低減工を実施する前を表す。

※ 盛土施工前の測定値は、盛土中央部の値を代表値とした。

【凡例】
★：空間線量率測定地点